
Filter sa aktivnim ugljem
Serija FI03-12-AC






Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 posle ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m^3
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog pritiska
Napomena za primenu	Predspajanje predfiltera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ tipa

		FI03 - 12 -	M - AC
Priključak	1/2"	12	
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)		
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom		P
	Metalni rezervoar		M
Filterski uložak	Aktivni ugalj		AC

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzioni crtež

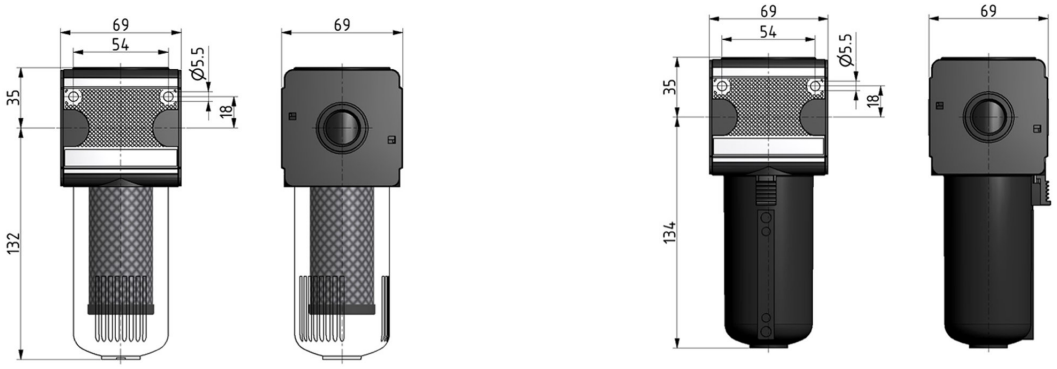

sa metalnim rezervoarom

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar			

Dijagram protoka

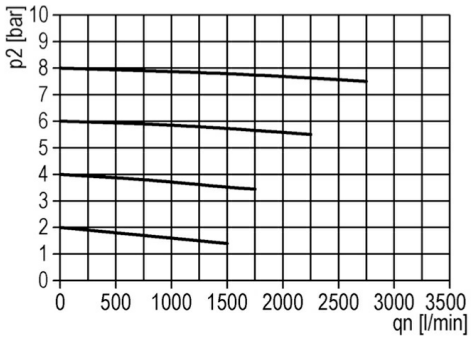

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.