



tridelne krogelne pipe iz legiranega jekla serija BA035

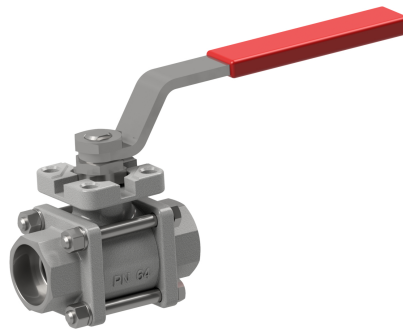


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	varilni nastavki DN10...DN100 v skladu z DIN 3239
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, kroglično tesnilo iz PTFE, ojačanega s steklenimi vlakni, tesnilo vretena PTFE/FKM, Ročica: DN10...DN50 Legirano jeklo 1.4016 plastificirano, DN65...DN100 jeklo plastificirano natezne palice in matice: DN10...DN50 Legirano jeklo 1.4301, DN65...DN100 pocinkano jeklo
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	TA-Luft
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, integralna tesnila, brez olja, masti in silikona za kisik

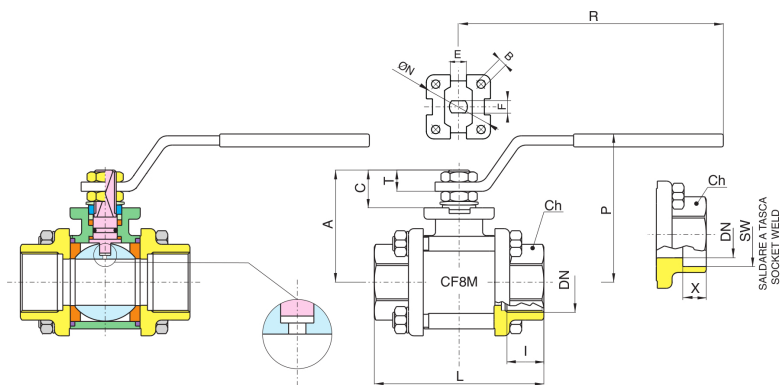

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	BA035-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	BA035-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	BA035-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	BA035-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	BA035-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	BA035-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	BA035-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	BA035-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	BA035-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	BA035-100-L

za ATEX verzijo dodajte -A na koncu tipa artikla.

Diagram tlak-temperatura

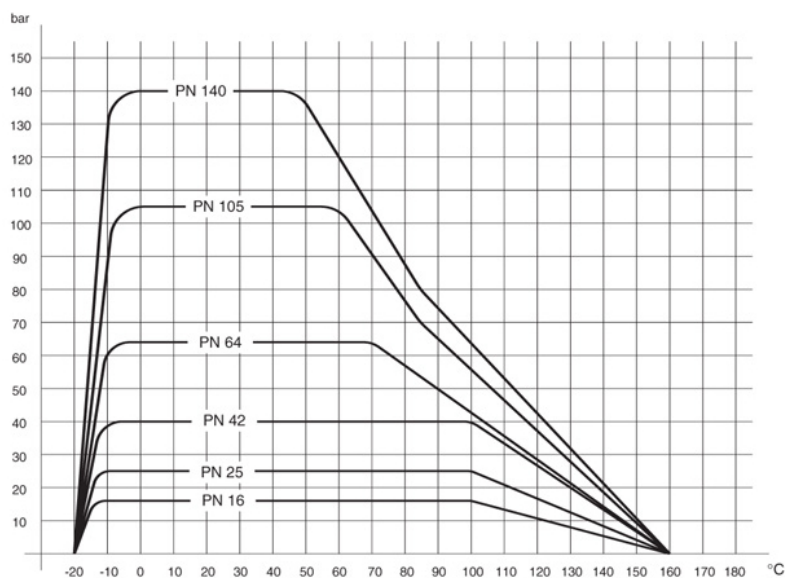

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.