


Filter s aktivnim ugljenom 1/4" do 1/2" Serija FI01-AC




Izvedba	Filter s aktivnim ugljenom, Plastični spremnik sa zaštitnom košarom
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje plinovitih nečistoća
Razredi kvalitete	Krute čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m ³
Filterski uložak	Aktivni ugljen
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	0...16bar odnosno 0...12,5bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Napomena za primjenu	Predspajanje standardnog filtra i mikrofiltra je potrebno. Prilikom puštanja postrojenja u rad tlak treba polako povećavati kako se filterski ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamjena filterarskog elementa: 2000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ za naručivanje

	FI01	-	14	H	-	AC
	G1/4"		14			
	G3/8"		38			
Priključak	G1/2"		12			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visoki protok			H		
Filterski uložak	Uložak filtra s aktivnim ugljenom				AC	




Dimenzijski crtež

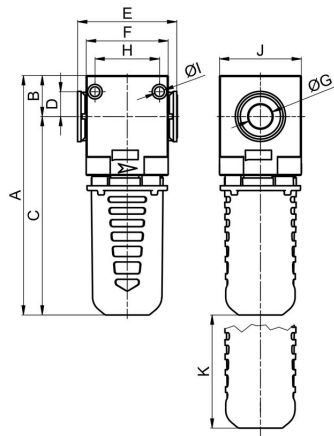

Priključak G	Protok pri 6,3bar* [NI/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC

*Protok pri ulaznom tlaku 6,3bar i padu tlaka 0,2bar

Dijagrami protoka

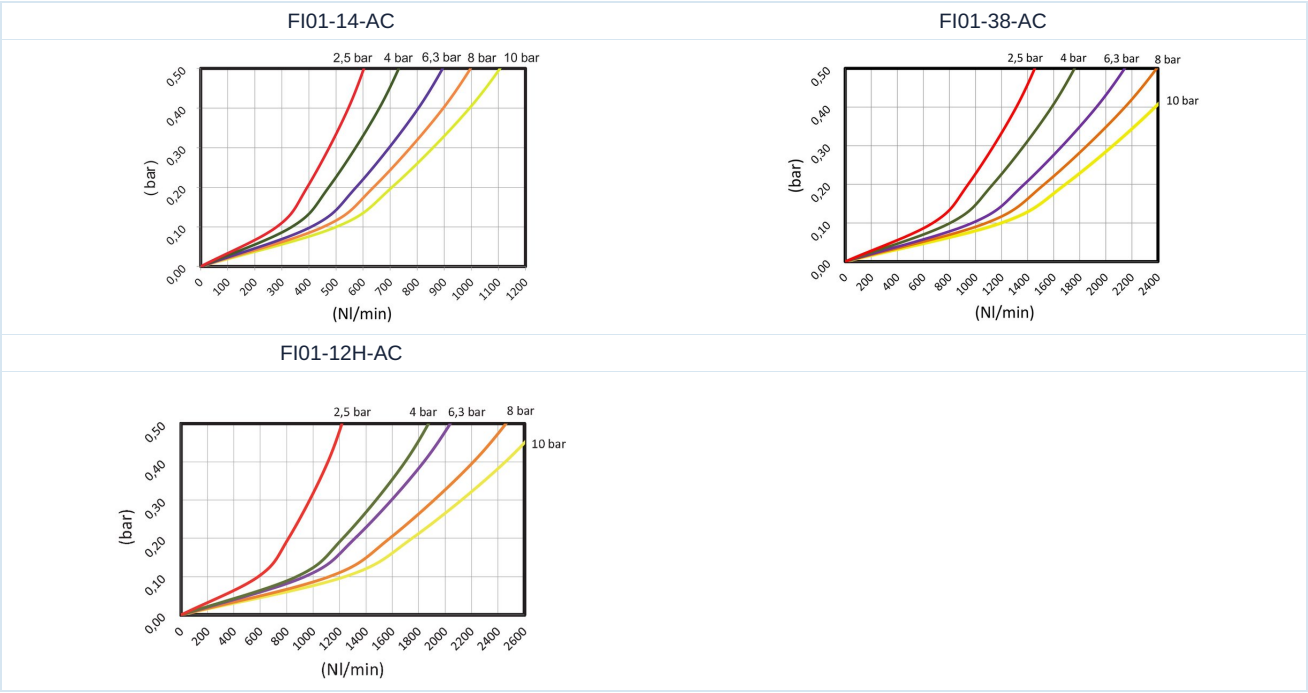

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Filter s aktivnim ugljenom Serija FI01-AC