


Aktivt kullfilter 1/4" til 1/2" Serie FI01-AC




Konstruksjonstype	Aktivt kullfilter, Plastbeholder med beskyttelseskurv
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av gassformede forurensninger
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olje 1 i henhold til ISO 8573-1, Restoljeinnhold <0,005mg/m³
Filterinnsats	Aktivt kull
Tilkobling	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	0...16bar evt. 0...12,5bar høy Tabell
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Bruksanvisning	Forinnkobling av et standardfilter og et mikrofilter er nødvendig. Ved igangkjøring av anlegget skal trykket økes langsomt, slik at filterinnsatsene ikke blir skadet. Anbefalt utskifting av filterelementet: 2000 Driftstimer eller 1/2 År

Bestillingsnøkkel

	FI01	-	14	H	-	AC
	G1/4"		14			
	G3/8"		38			
Tilkobling	G1/2"		12			
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)					
	høy gjennomstrømningskapasitet	H				
Filterinnsats	Aktivkullfilterinnsats				AC	




Måltegning

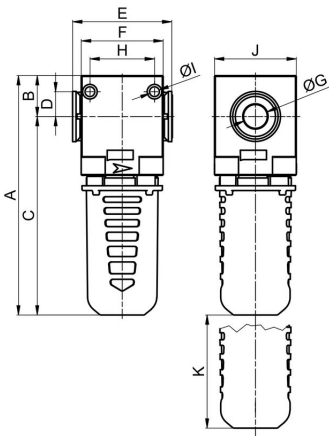

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6,3bar* [NI/min]	maks. innløpsstrykk [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6,3bar og 0,2bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

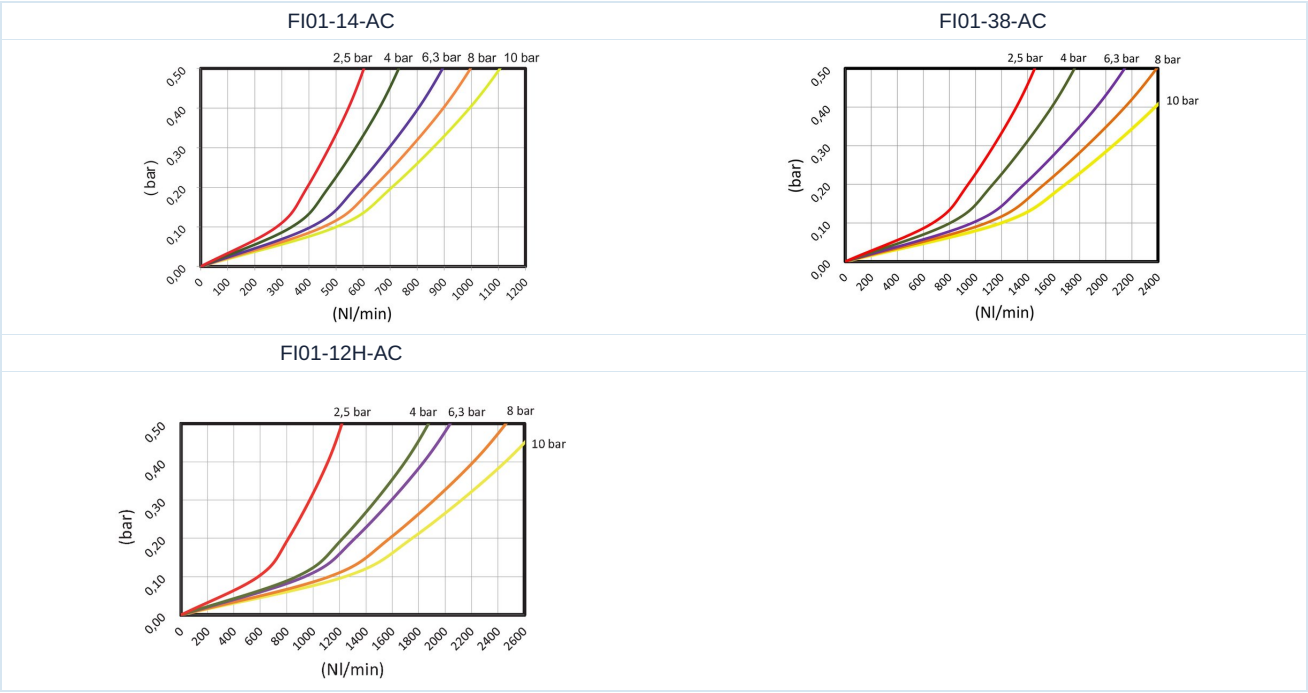

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Aktivt kullfilter Serie FI01-AC