

Partnership. With Guarantee.

Filter s aktivnim ugljenom
Serija FI03-12-AC

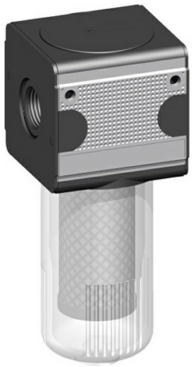




Izvedba	Filter s aktivnim ugljenom
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje plinovitih nečistoća
Razredi kvalitete	Krute čestice 1, Ulje 1 nakon ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m^3
Filtarski uložak	Aktivni ugljen
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog tlaka
Napomena za primjenu	Predspajanje predfiltra i mikrofiltra je potrebno. Prilikom puštanja postrojenja u rad tlak treba polako povećavati kako se filtarski ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamjena filtarskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ tipa

		FI03	-	12	-	M	-	AC
Priključak	1/2"	12						
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)							
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom					P		
	Metalni spremnik					M		
Filtarski uložak	Aktivni ugljen							AC

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzijski crtež

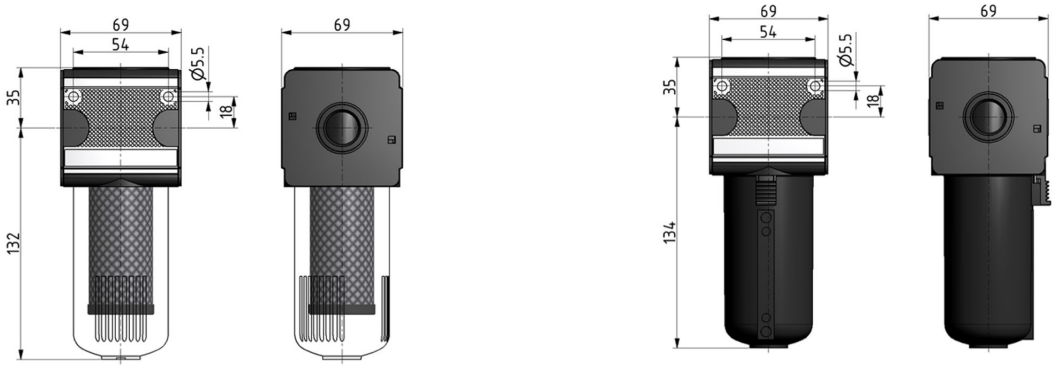

s metalnim spremnikom

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/2"	1250	16	FI03-12-AC
G1/2"	1250	16	FI03-12-P-AC
G1/2"	1250	20	FI03-12-M-AC
*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar			

Dijagram protoka

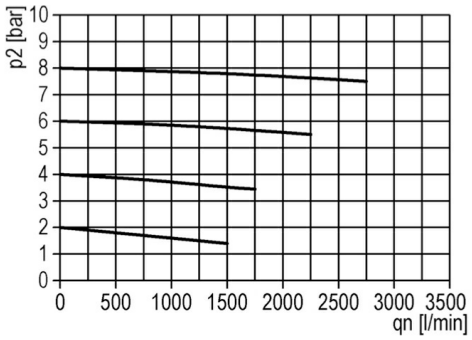

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.