



Valvole a sfera in acciaio inox Serie BA192




Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	G1/4" ...G4" secondo ISO228
Materiali	Corpo alloggiamento 1.4404 lucidato, Sfera 1.4404, Leva manuale acciaio inox 1.4307 plastificato, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta stelo PTFE, O-ring EPDM-Perossido
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-45...+150°C
Pressione di esercizio	0bar fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	versione antistatica ATEX II 2G/D T4, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno, versione priva di olio e grasso per idrogeno, Guarnizioni speciali su richiesta

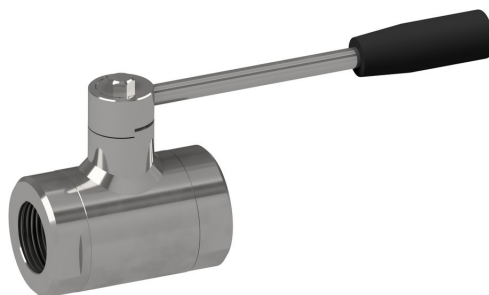

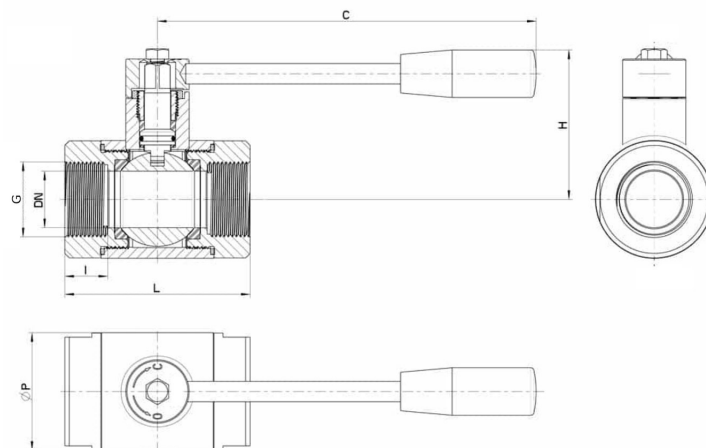

Connessione G	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Diagramma pressione-temperatura

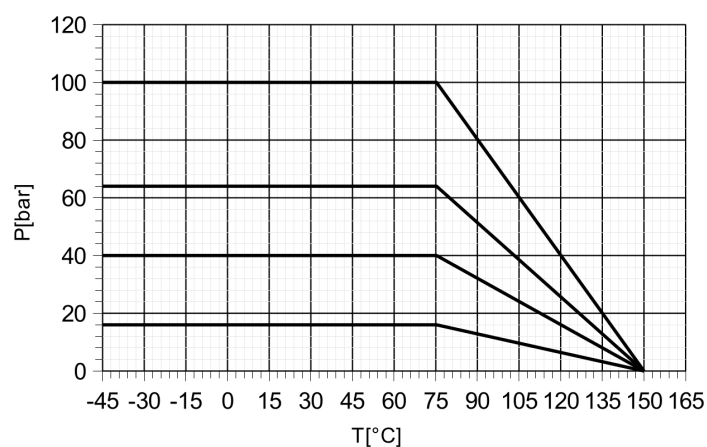

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA192-L

Versione 7

138387 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

